



P r e f e i t u r a
Conselheiro Lafaiete

Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Controle de Endemias



OFÍCIO Nº 065/2024/CE /SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 22 de maio de 2024.

REF.: Resposta a Indicação 278/2024 da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete solicitação de fiscalização em imóvel de endereço: Rua Luis Laporte, ao lado do nº 5- Albinópolis.

Em resposta a Indicação 278/2024 da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete solicitação de fiscalização em imóvel de endereço: Rua Luis Laporte ao lado do nº 5- Albinópolis; referente a caixa d'água aberta. Informamos que no dia 23 de abril de 2024, a Agente de Combate a Endemias Andreza de Souza Silva deslocou até o endereço citado para averiguar a situação e constatou que caixa apresenta difícil acesso.

Conscientizando o proprietário sobre a importância de se manter vedada caixa d'água, o mesmo se disponibilizou a vedar caixa com tela, que foi fornecida pelo Setor de Controle de Endemias. No dia 21 de maio durante Tratamento Focal que consiste em visitas domiciliares rotineiras, verificou-se que a caixa se encontra tampada; portanto denuncia resolvida.

Sem mais para o momento; nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Márcio Pereira da Costa
Coordenador dos Programas de Controle de Endemias


Diogo Dias Silva
Gerente de Vigilância Epidemiológica

Tatiane Rezende Tavares Lana
Diretora do Departamento de
Vigilância em Saúde


Janice Batista de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-113
-28-Mai-2024-17:11-05X201-1/2

Endereço: Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-041
Telefone: (31) 3764-9912 - E-mail: controleendemiascl@yahoo.com.br

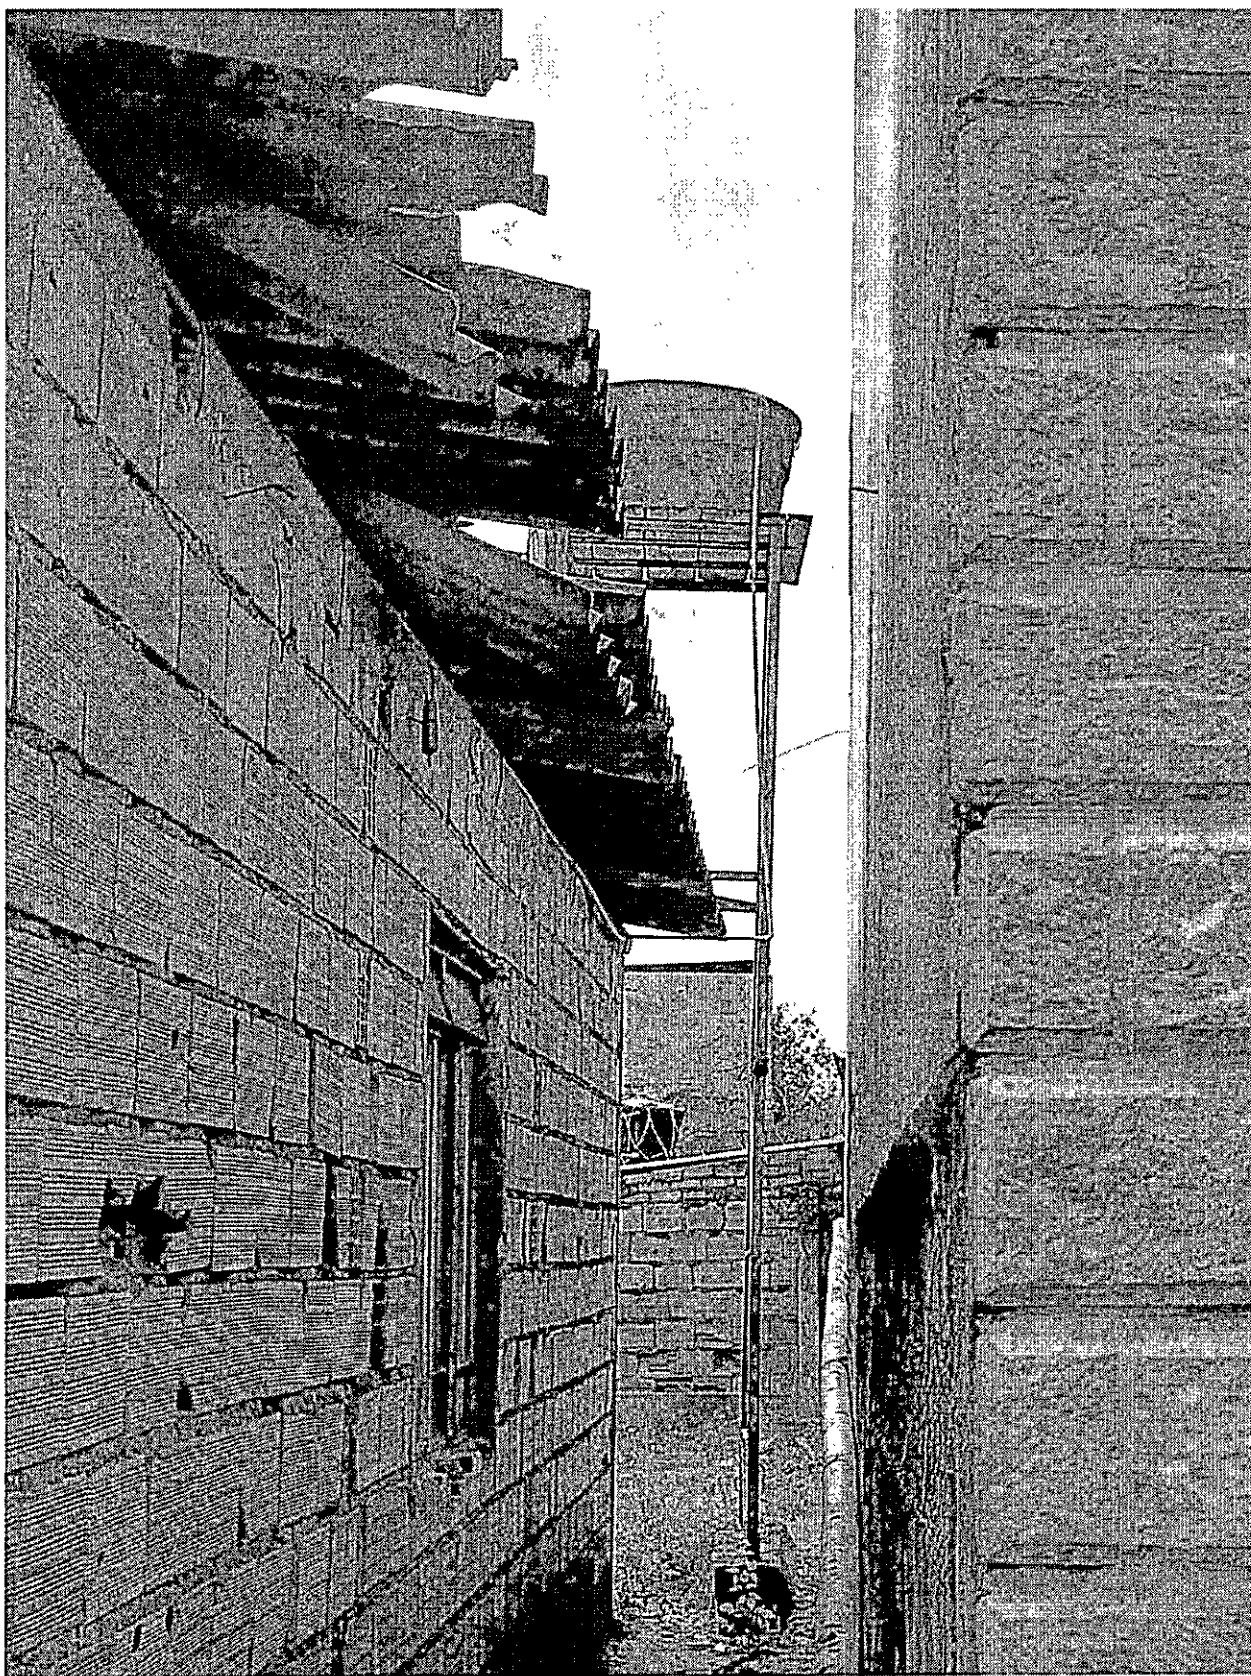

Endereço: Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-041
Telefone: (31) 3764-9912 - E-mail: controleendemiascl@yahoo.com.br

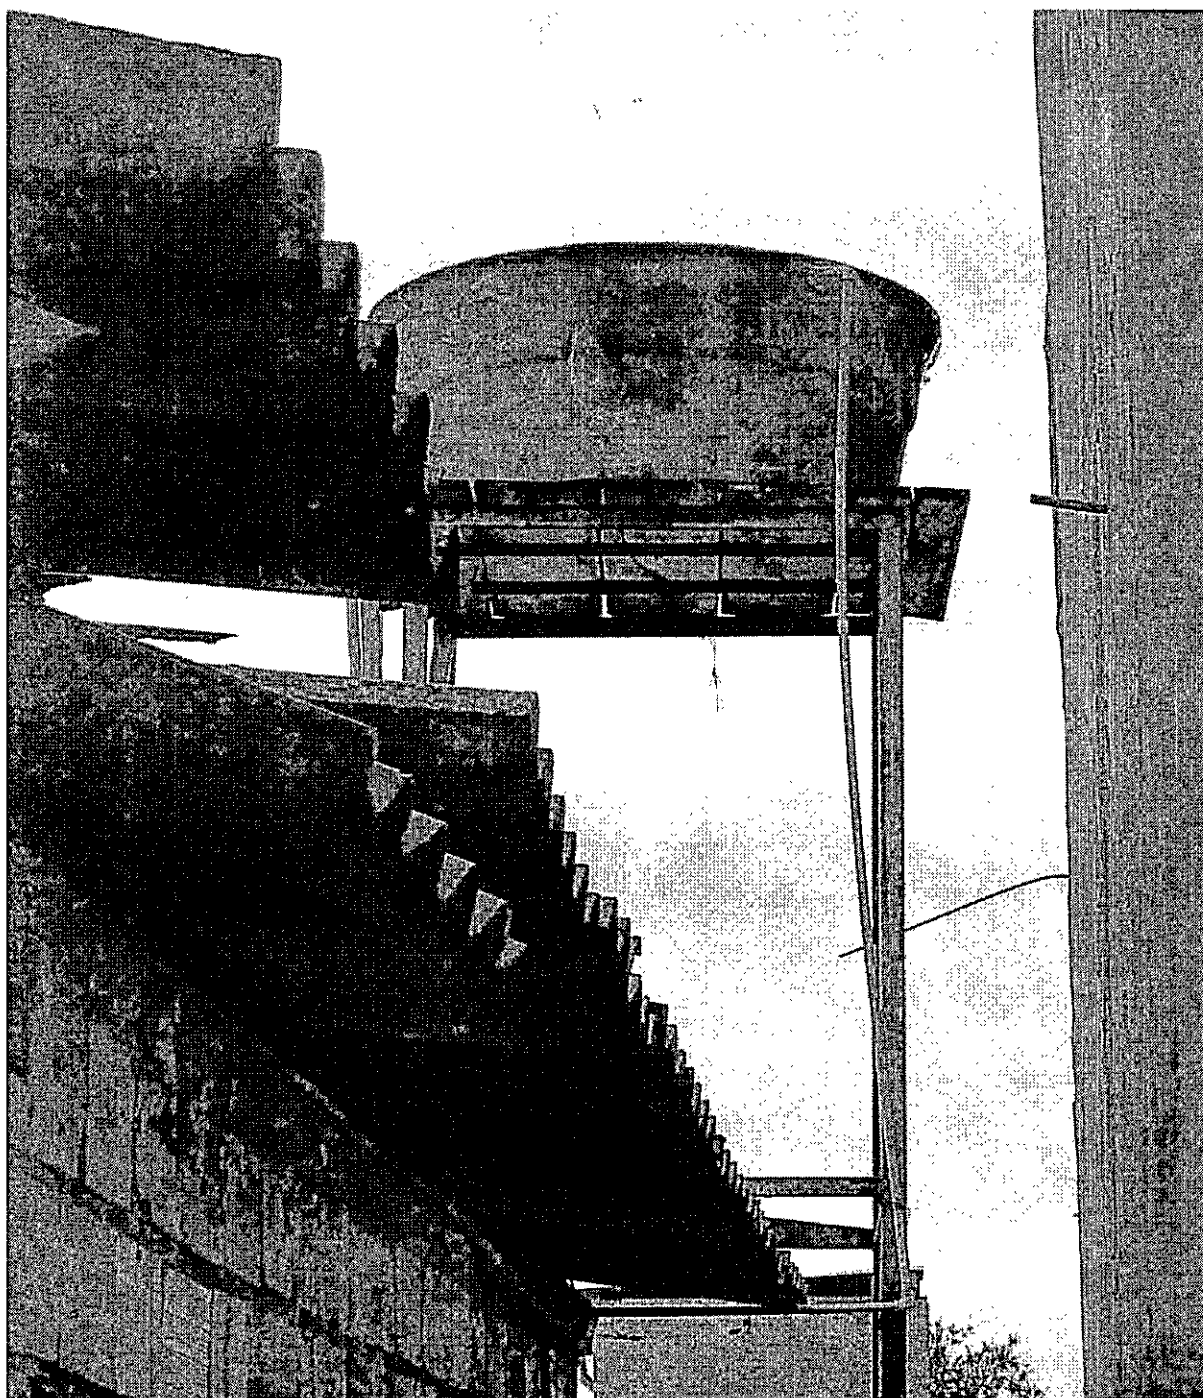

A Senhora
Damires Rinarlly Oliveira Pinto
Vereadora
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10- Centro.
Conselheiro Lafaite - MG, 36400-026.

Endereço: Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena - Conselheiro Lafaite/MG - CEP 36400-041
Telefone: (31) 3764-9912 - E-mail: controleendemiascl@yahoo.com.br

Assinantes

- ✓ **Marcio Pereira da Costa**
Assinou em 22/05/2024 às 17:02:54 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Marcio Pereira da Costa, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **Diogo Dias Silva**
Assinou em 22/05/2024 às 17:17:14 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Diogo Dias Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **Tatiane Rezende Tavares Lana**
Assinou em 23/05/2024 às 11:54:59 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Tatiane Rezende Tavares Lana, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **janice batista oliveira**
Assinou em 23/05/2024 às 15:15:14 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, janice batista oliveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

04Y 5L2 W5X 018